


ZULUFTVERTEILER „UNI LIGHT“




Funktionsweise Zuluftverteiler „UNI Light“:

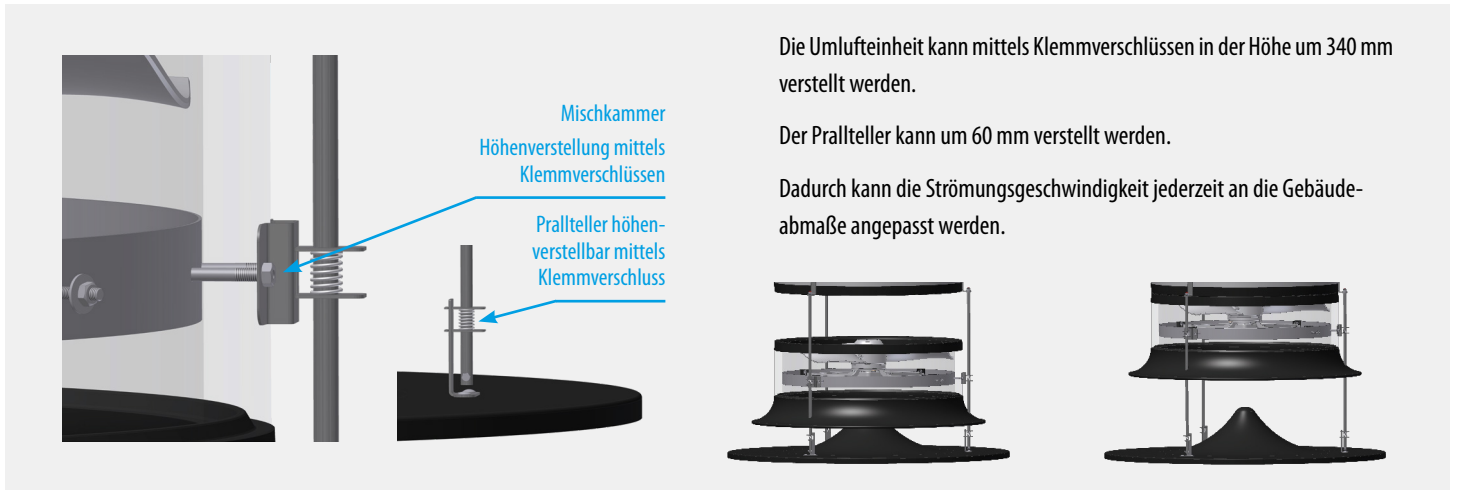

Funktionsweise Umlufteinheit:

Über die variable Austrittsöffnung und Ventilatorleistung lässt sich eine passende Austrittsgeschwindigkeit je nach Gebäudemaßen einstellen.

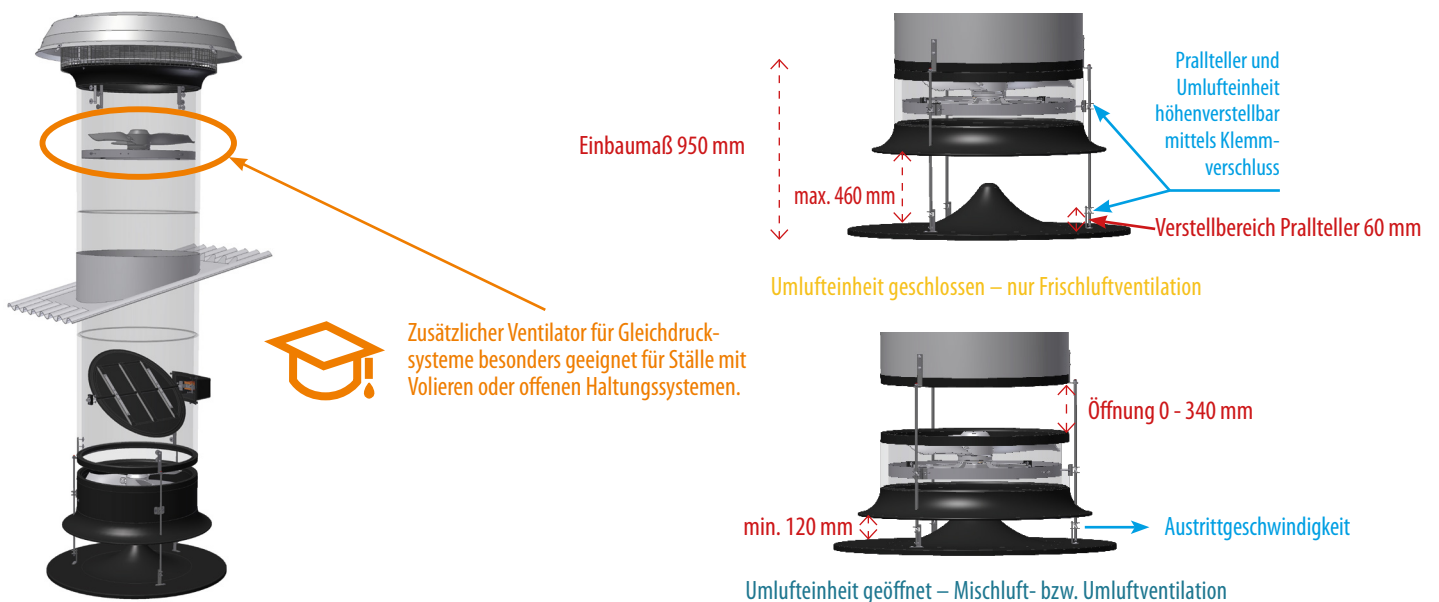

FRISCHLUFTLEISTUNG		
	Frischluftleistung bei 30 Pa Druckdifferenz je nach Stellung der Umlufteinheit	Gleichdruck: reine Frischluftzufuhr bzw. Gleichdruck mit zusätzlichem Ventilator
Ø 650	8 000 - 11 000 m ³ /h	12 000 m ³ /h*
Ø 730	9 900 - 12 800 m ³ /h	14 200 m ³ /h*
Ø 820	12 800 - 16 600 m ³ /h	18 400 m ³ /h*
Ø 920	16 000 - 20 600 m ³ /h	22 700 m ³ /h*

*Abhängig vom eingesetzten Ventilator